



Réf.: 41 / M61 / 2025 المرجع:

Date: 2025 0 دسمبر


AVIS DE CONSULTATION

N°43/ENS/2025

L'école Normale Supérieure de Kouba lance une consultation dans le cadre de son budget de fonctionnement de L'année 2025 PORTANT MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE D'ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES ET D'EPURATION DES EAUX ET GESTION ENVIRONNEMENTALE (LEDTEGE) DE L'ENS KOUBA

La fiche technique concernant la consultation peut être retiré auprès du service des moyens généraux de l'école normale supérieure - kouba sise à : BP 92, vieux kouba, 16050 Alger.

- Les offres doivent être déposées au service des moyens généraux sous pli fermé unique portant la mention « A NE PAS OUVRIR » et l'intitulé de la consultation.
- Un délai de (08) jours et accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres a compter 07/12/2025.
- La date et l'heure limite de dépôt des offres est fixée le
- 14/12/2025 à 12h :00 mn, Si ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- L'ouverture des plis se fera en séance public, en présence des soumissionnaires qui le désirent, le jour même de la date limite de dépôt des offres au niveau du service des moyens généraux de l'école à 13h00m.

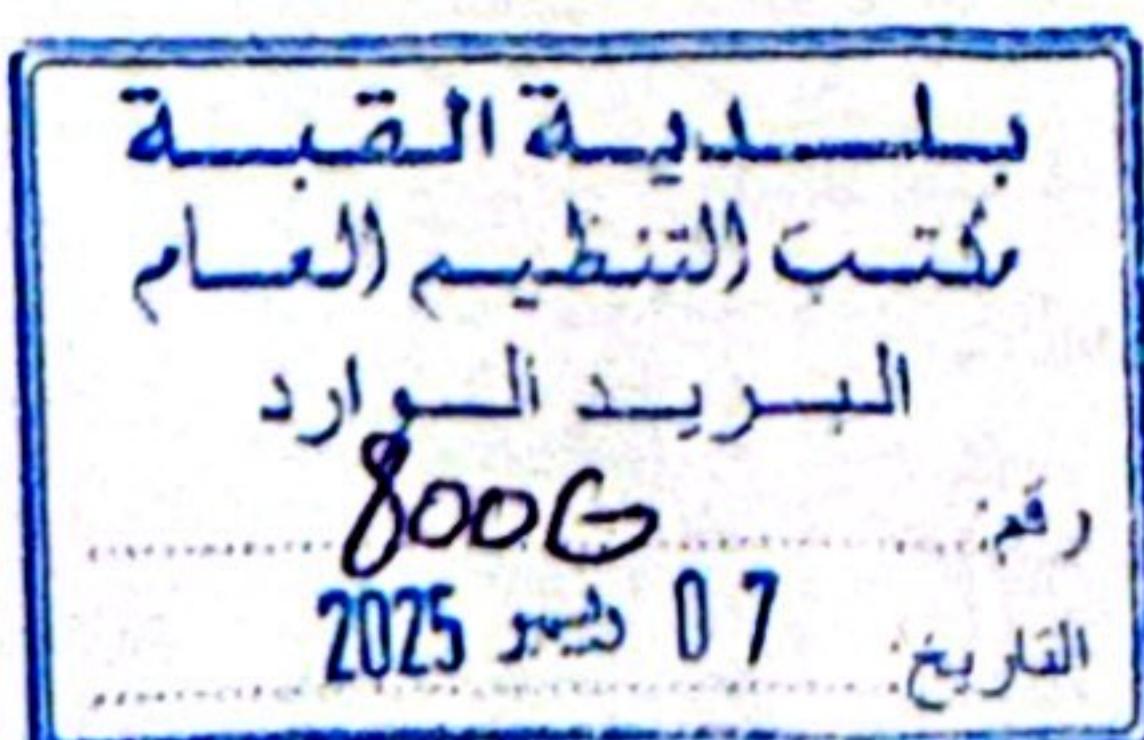

LEDIRECTEUR

العنوان: مدير المدرسة العليا للأمسيات
العنوان: مدير المدرسة العليا للأمسيات الشيف البشير الإبراهيمي - القبة
العنوان: مدير المدرسة العليا للأمسيات الشيف البشير الإبراهيمي - القبة